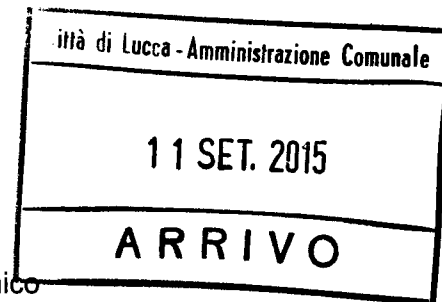


RACCOMANDATA A.R.

TRISPANE/P2015
0004289 - 08/09/2015Spett.le Comune di Lucca
U.O. 4.3 Sportello Unico
Attività Produttive
c.a. Geo. Daniela Baldassari
Via Cesare Battisti, Palazzo Santini
55100 Lucca (LU)

OGGETTO: Linea a 132kV Vinchiana ÷ Marginone n.549 – Riorganizzazione aziendale del Pastificio Mennucci, ubicato in via Balestreri n.236, in località Ponte a Moriano, in prossimità delle campate n.107÷108 e 108÷109.
Prat. SUAP n.2091/14VBG.
Richiesta parere.

Con riferimento alla Vostra n.81388 del 13 agosto 2015, relativa alla richiesta di parere per la realizzazione delle opere pari oggetto, Vi comunichiamo quanto segue.

Secondo l'elaborato allegato, di cui restituiamo una copia vistata per presa visione, le distanze fra i nuovi manufatti e i nostri conduttori del nostro elettrodotto, rispettano quanto previsto dal D.M. 449 del 21 marzo 1988 e dal D.M. del 16 gennaio 1991.

La presente non ha carattere autorizzativo.

Sarà compito dell'autorità competente, Comune di Lucca, stabilire se i medesimi sono soggetti o meno alla Legge n° 36 del 22 febbraio 2001, al DPCM dell'8 luglio 2003 e al D.M. del 29 maggio 2008 e, di conseguenza, concedere o non concedere l'autorizzazione alla loro realizzazione, tenendo di conto della Distanza di Prima Approssimazione, che è stata comunicata.

Nel caso in cui i sostegni n.108 e n.109 venissero a trovarsi interclusi nella proprietà, vogliamo ricordare che i terreni attraversati dalle linee elettriche sono gravati da una servitù di elettrodotto e che, essendo il trasporto di energia elettrica un servizio pubblico, noi dobbiamo avere la possibilità di accesso alle nostre infrastrutture, per eventuali interventi di esercizio e di manutenzione, in qualsiasi momento.

In questo caso, per ovviare a tale situazione, qualora se ne verificasse la necessità, richiediamo la realizzazione di uno specifico accesso dedicato, oppure di fornirci il nominativo di un referente che possa essere sempre reperibile, in qualsiasi ora di ogni giorno dell'anno, per consentire gli interventi di cui sopra.

Qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di valerci qualora siano create condizioni tali da comportare eventuali interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con l'elettrodotto.

Lo scrivente ufficio, Unità Impianti Firenze, p.i. Simone Mortai tel. 055.521.4524, competente della gestione degli elettrodotti sopra citati, è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Eventuali comunicazioni scritte dovranno essere indirizzate a:

Terna Rete Italia S.p.A. Direzione Territoriale Nord Est – Area Operativa Trasmissione Firenze, Via dei Della Robbia n.41/5R - 50132 FIRENZE.

Vogliamo, infine, nuovamente, segnalare che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Distinti saluti.

X **Unità Impianti Firenze**
Il Responsabile

(C. Morandini)



All.: c.s.

Copia a DTNE/UPRI

DTNE/UIFI – SM/mc